



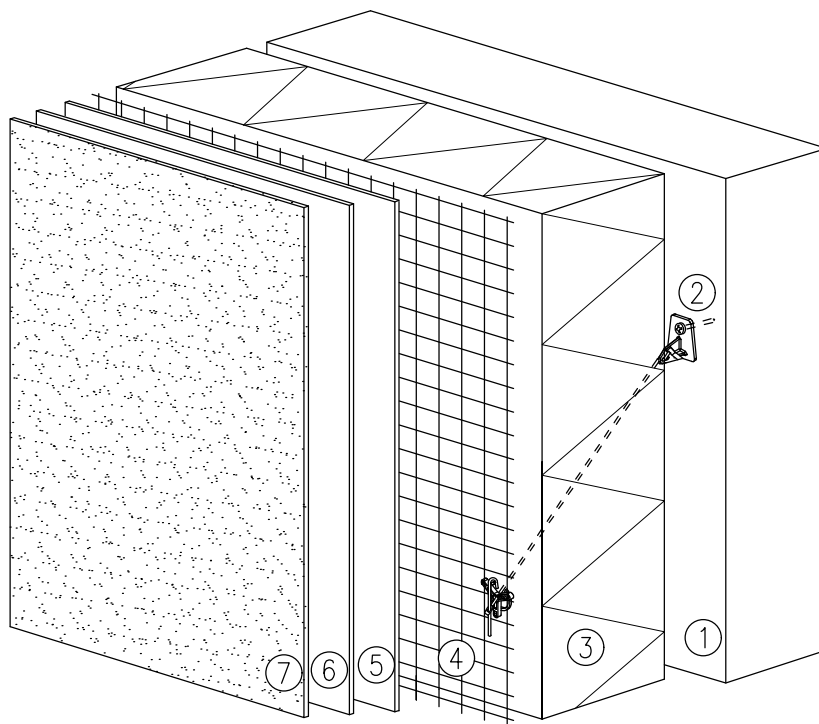

KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALJIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN


1. VANHA SEINÄRAKENNE
– esim. rappaus, puu, kivi tai rakennuslevy
2. ERISTEKIINNIKE MERK
– mekaaninen kiinnike, jolla kiinnitetään sekä eriste että rappaus alustaan joustavasti kiinni
3. LÄMMÖNERISTE
– Paksueristerappaukseen soveltuva eriste
4. RAPPAUSVERKKO
– sinkitty rappausverkko, silmäkoko 19 x 19 mm²
5. POHJALAASTI
– rappauslaasti HD-KS 35/65 tai KS 20/80 kuituvahvistettu
6. TÄYTTÖLAASTI
– rappauslaasti HD-KS 35/65 tai KS 20/80 kuituvahvistettu
7. PINNOITUS
Kalkkisementtipinnoite
tai
Silikonihartsipinnoite MC
tai
Fescosan –pinnoite

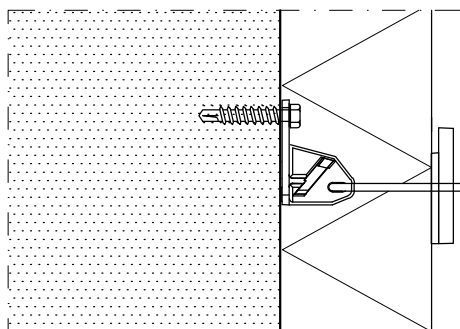


MERK-kulma kiinnitettynä seinään

Kiinnityshaka asennettuna 90° kulmaan
Eristelevyt asennettuna


Tarvittaessa voidaan ensimmäinen eristelevy
lukita väliaikaisesti paikoilleen käyttäen apuna
rengasvälikettä

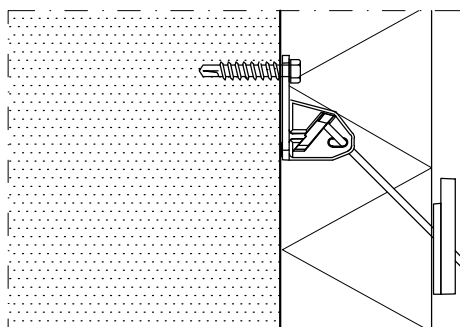



Eristeeseen tehty 45° viilto,
rengasvälike asennettuna,
kiinnityshaka asennettuna ala-asentoon

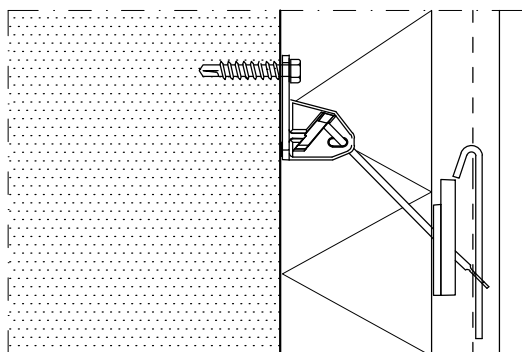



Lopputilanne,
lukitustappi asennettuna
ja rapattuna

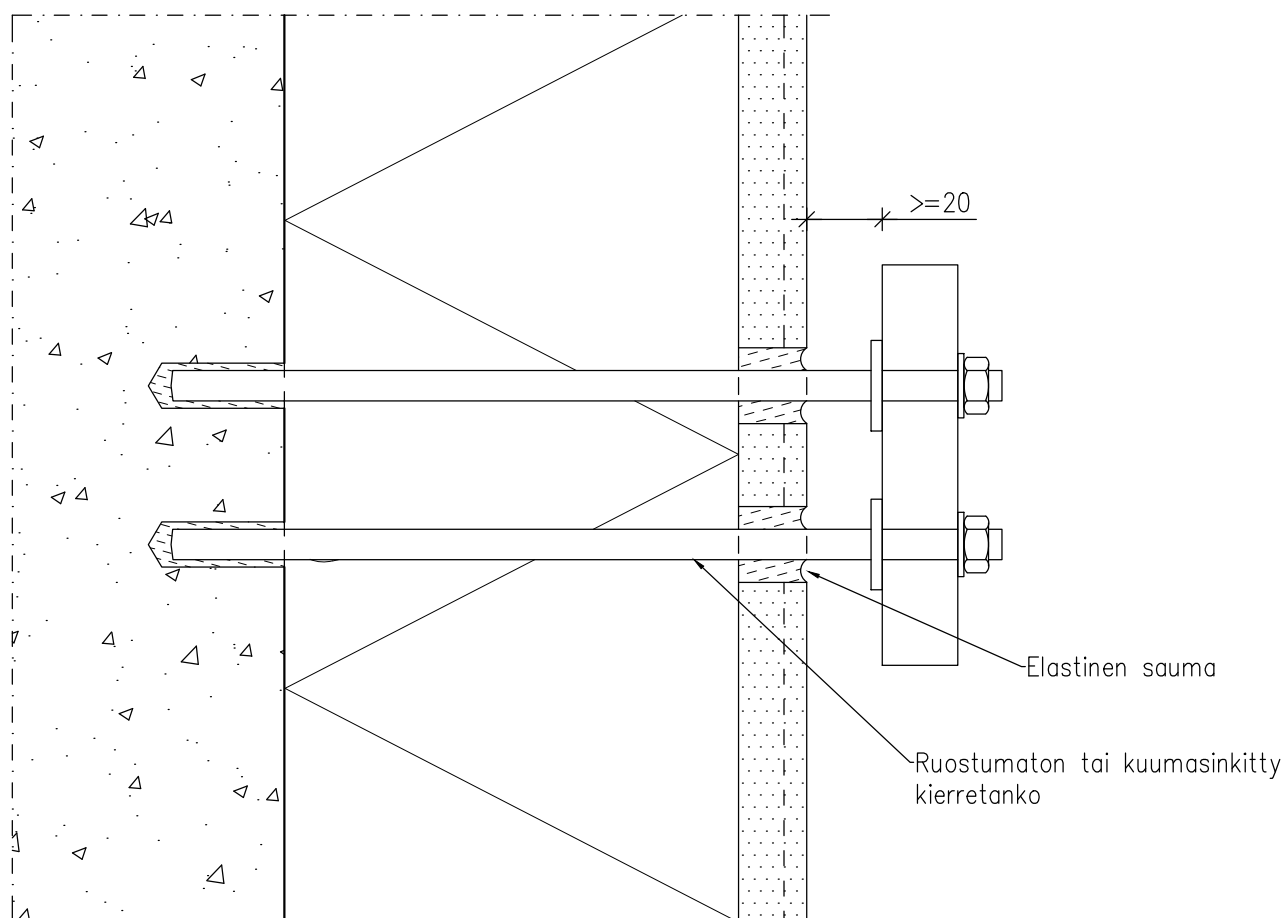


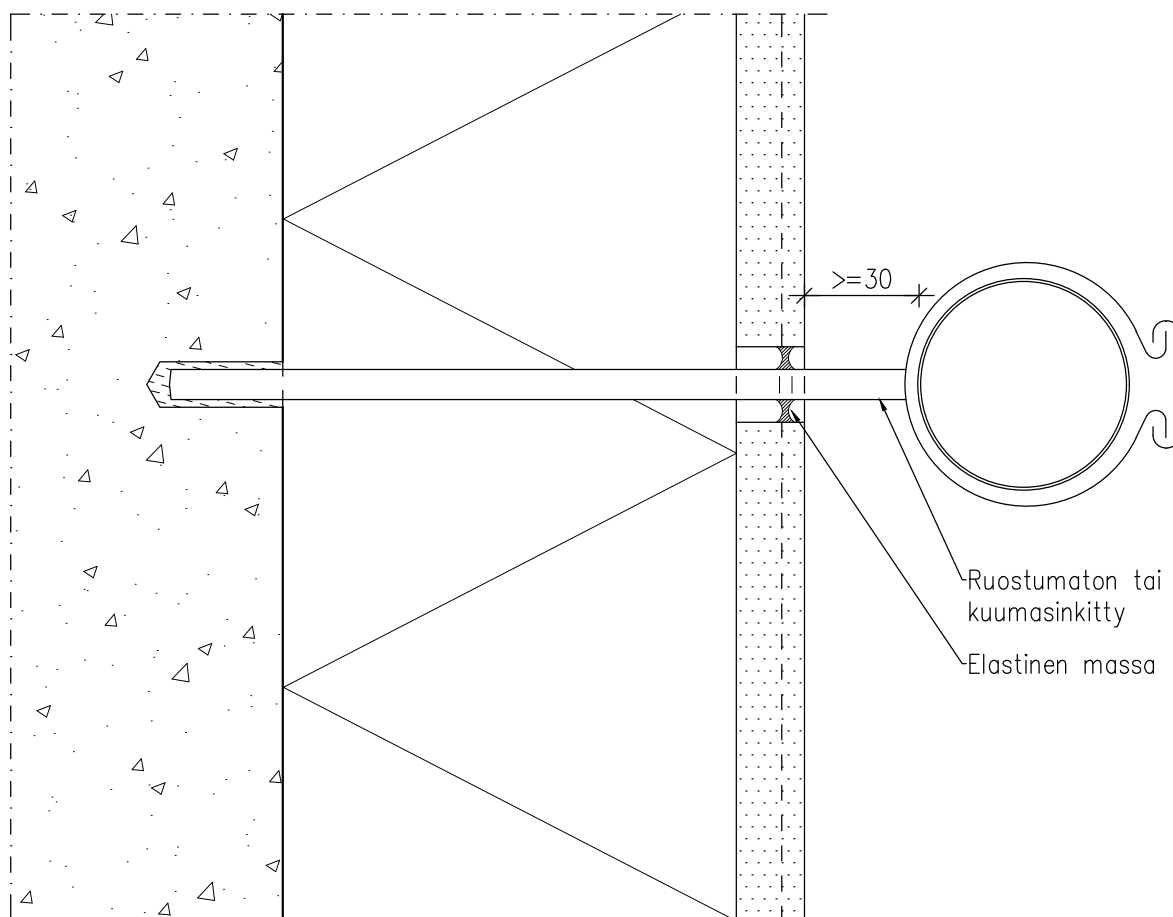


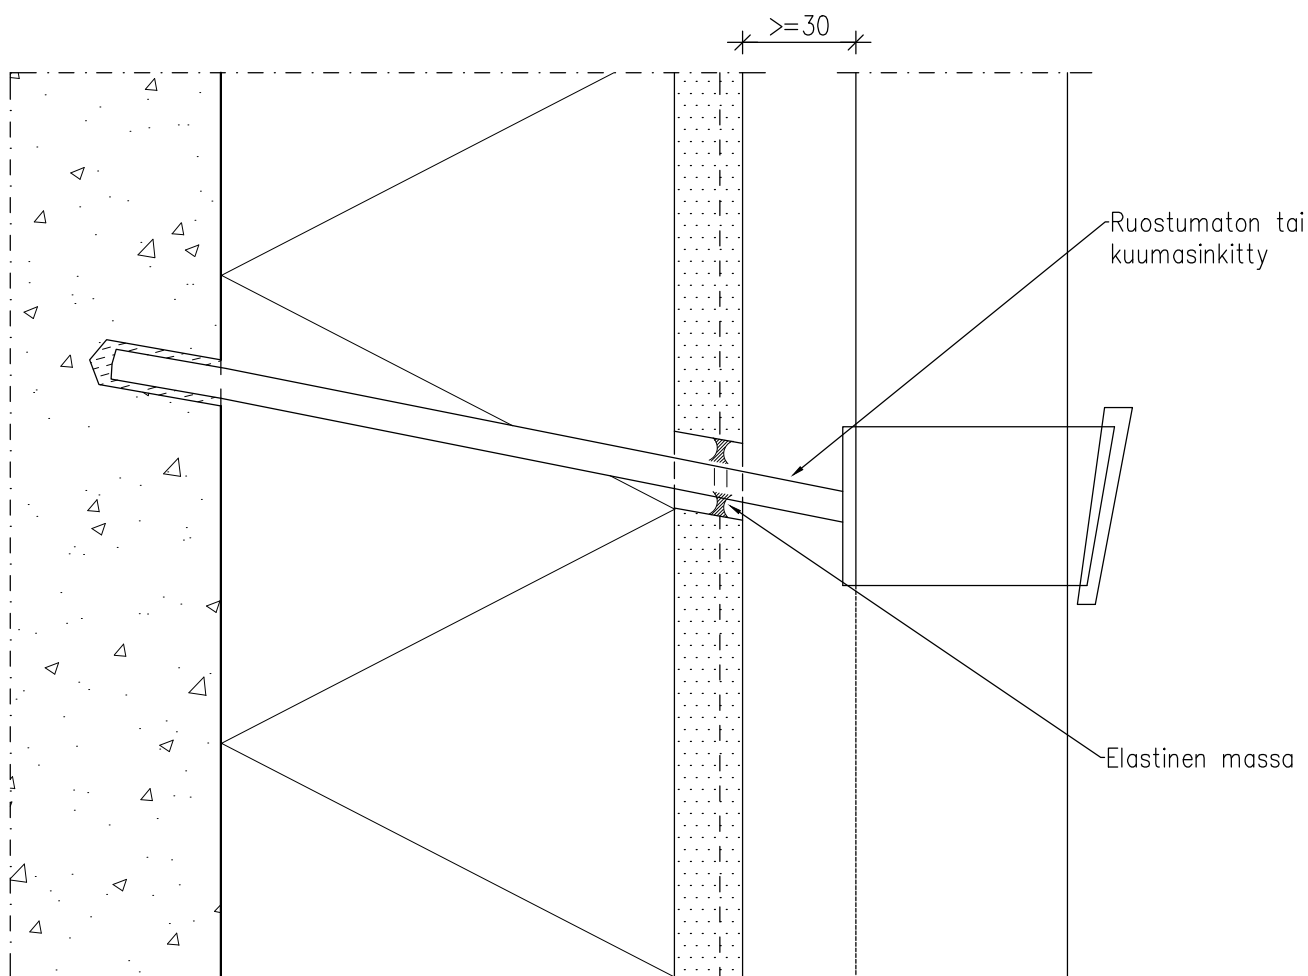

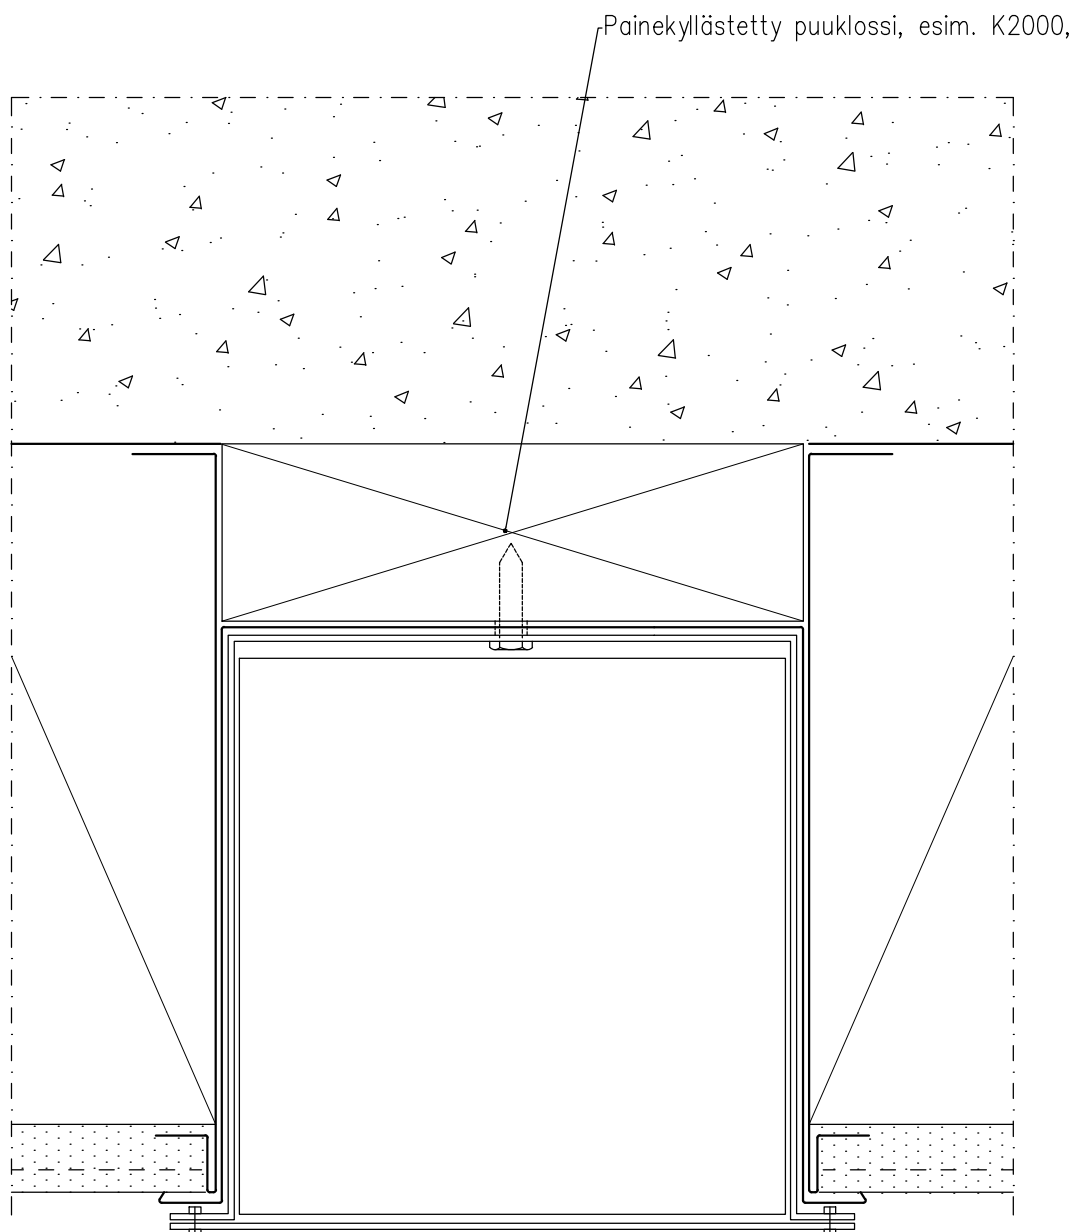


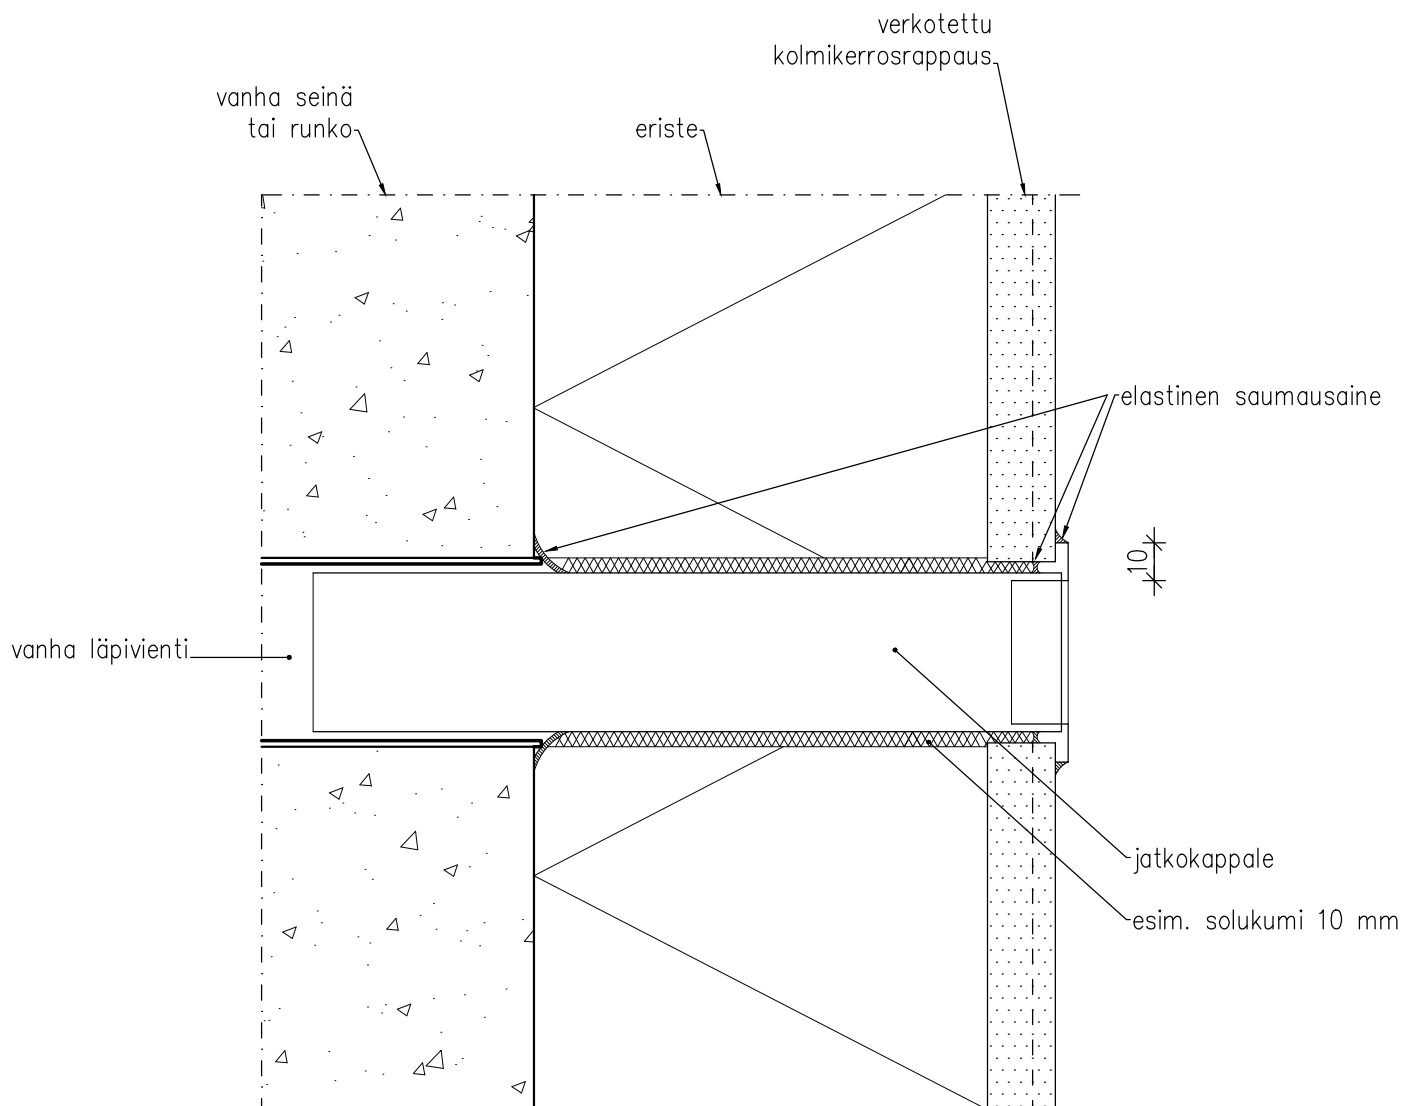

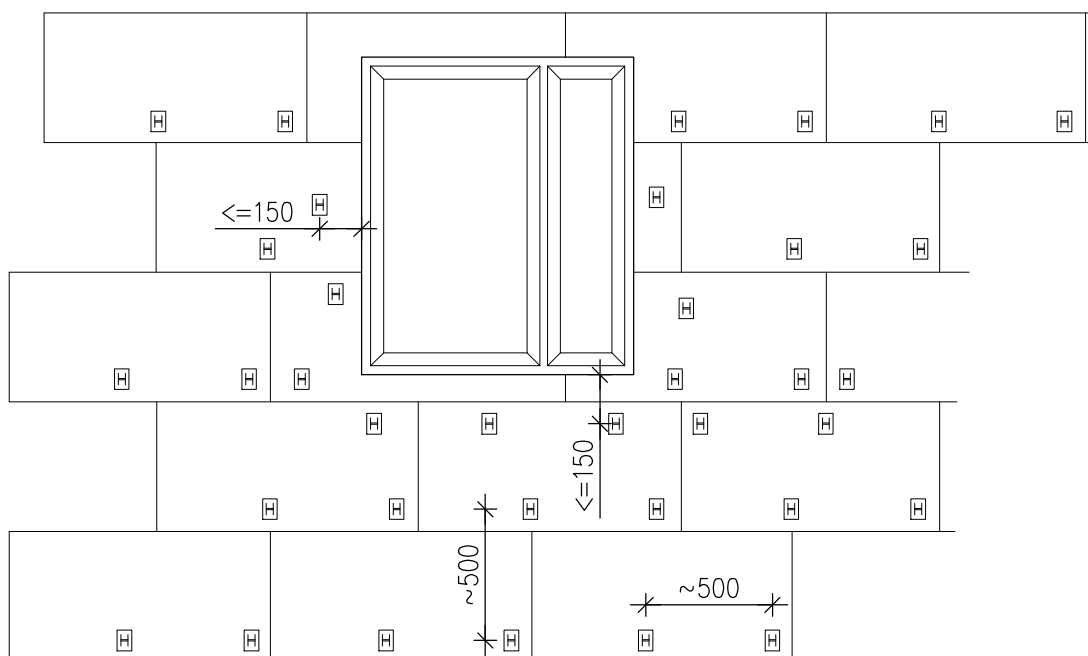

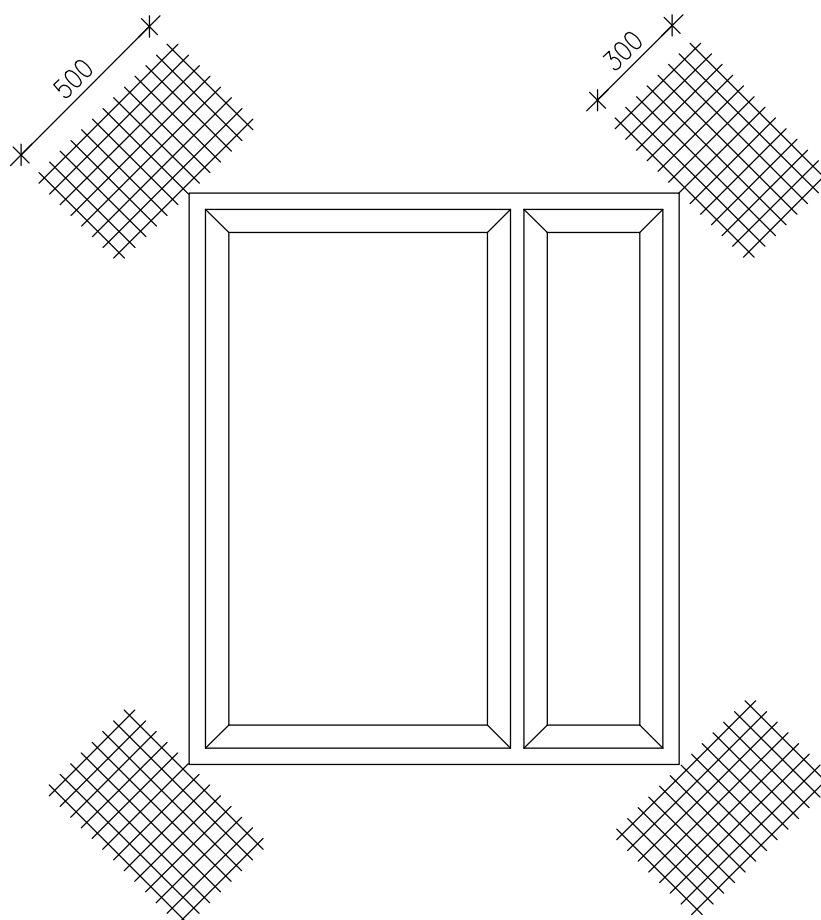



Lisäverkotus kiinnitetään
esim. kuumasinkityillä nauloilla

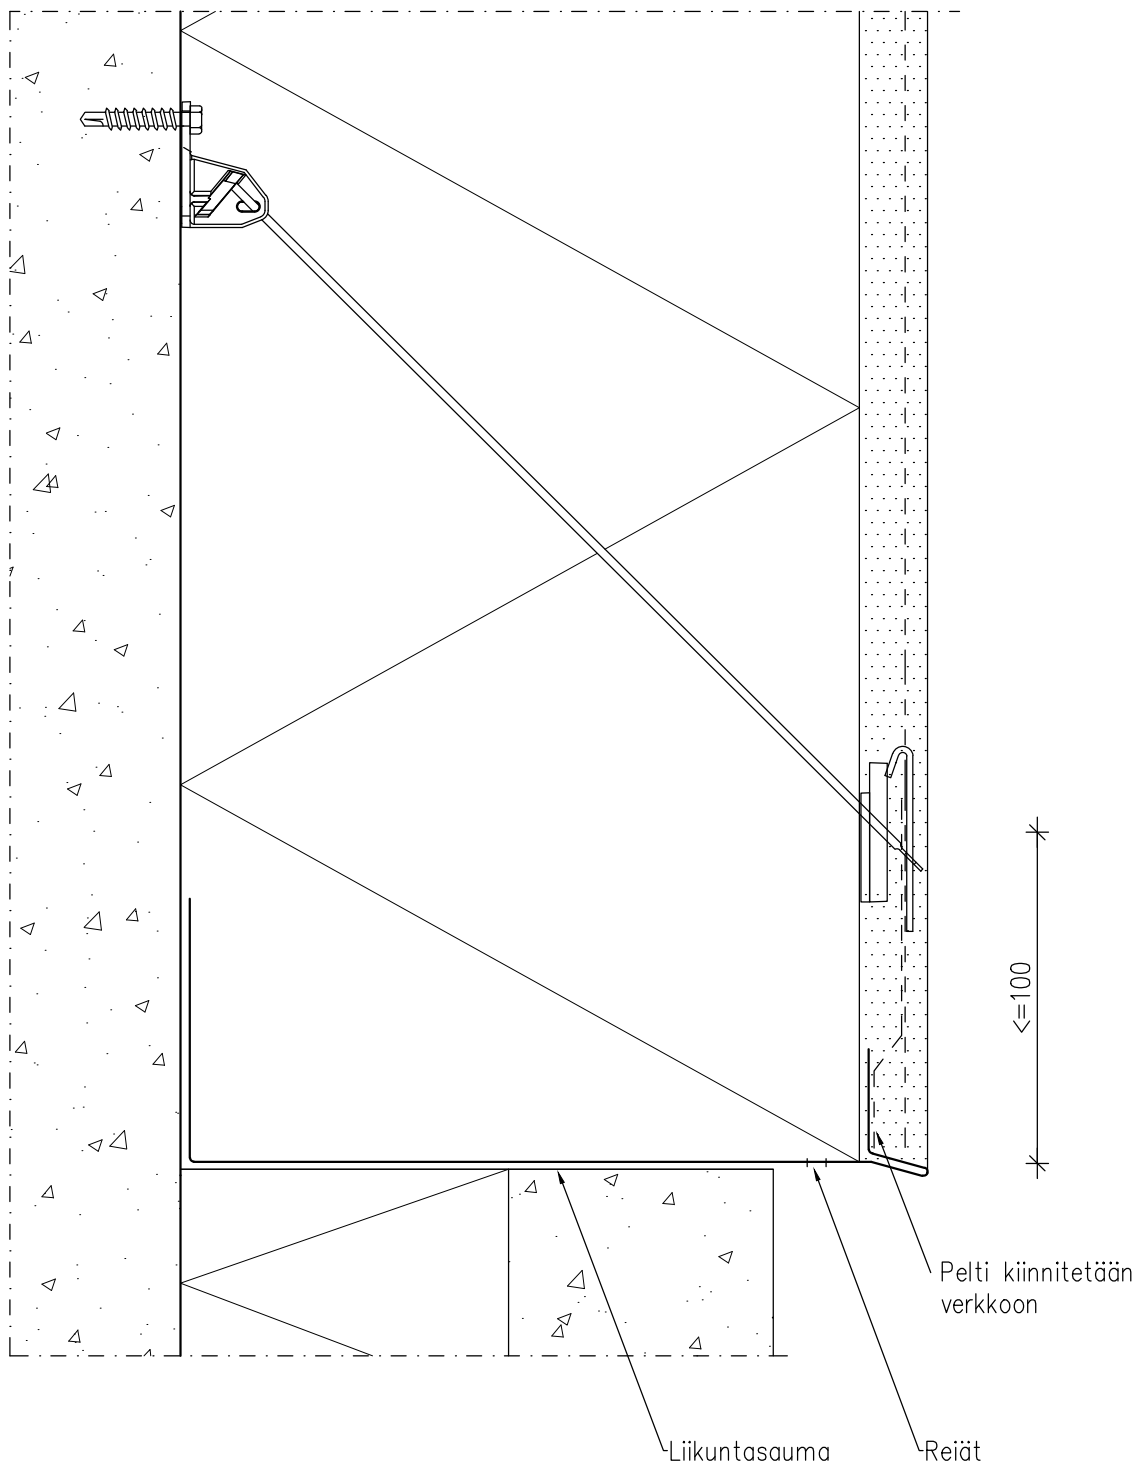



Kuumasinkitty teräsohutlevy,
paksuus min. 0,5 mm
esim. epoksikäsiteltynä


Sokkelipellin pohjaan porataan rei'itys min. 1 metrin välein

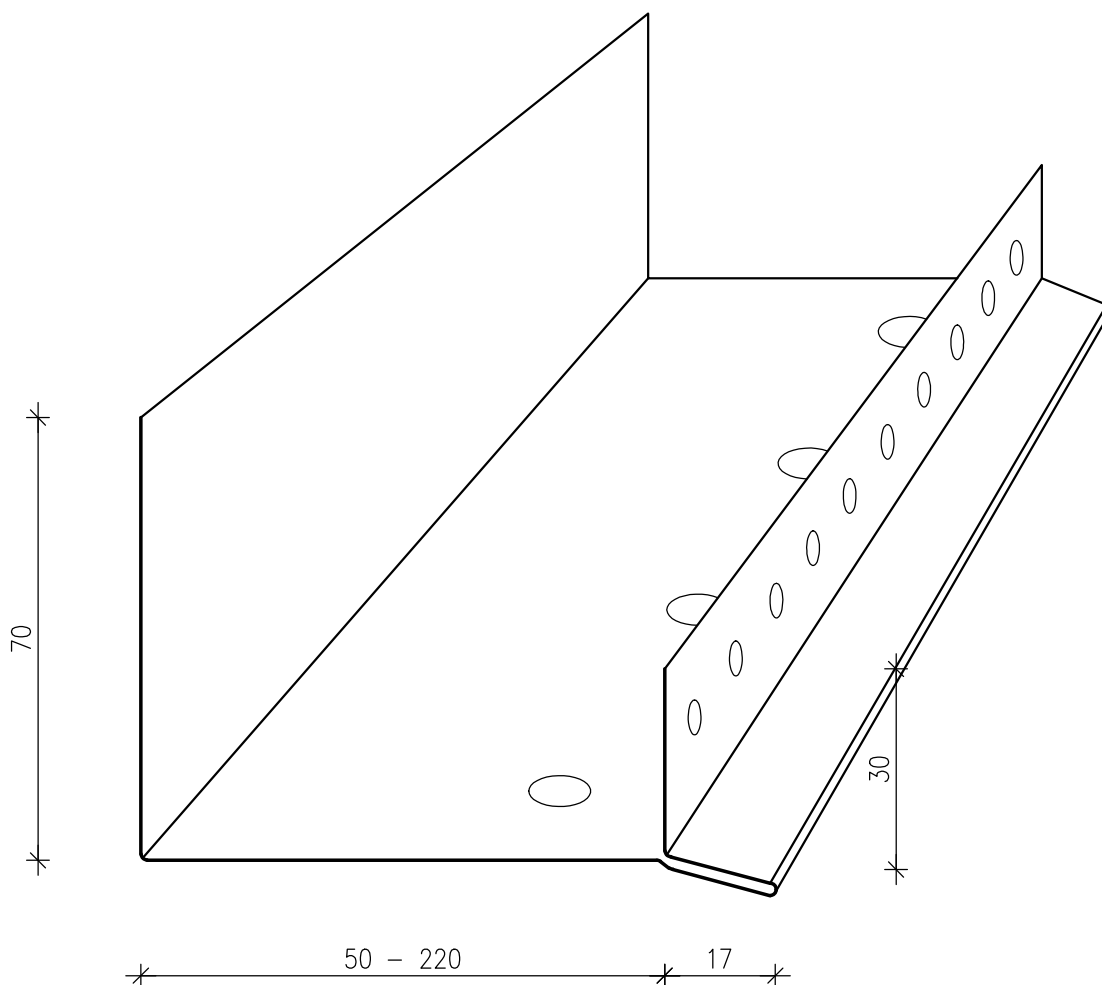


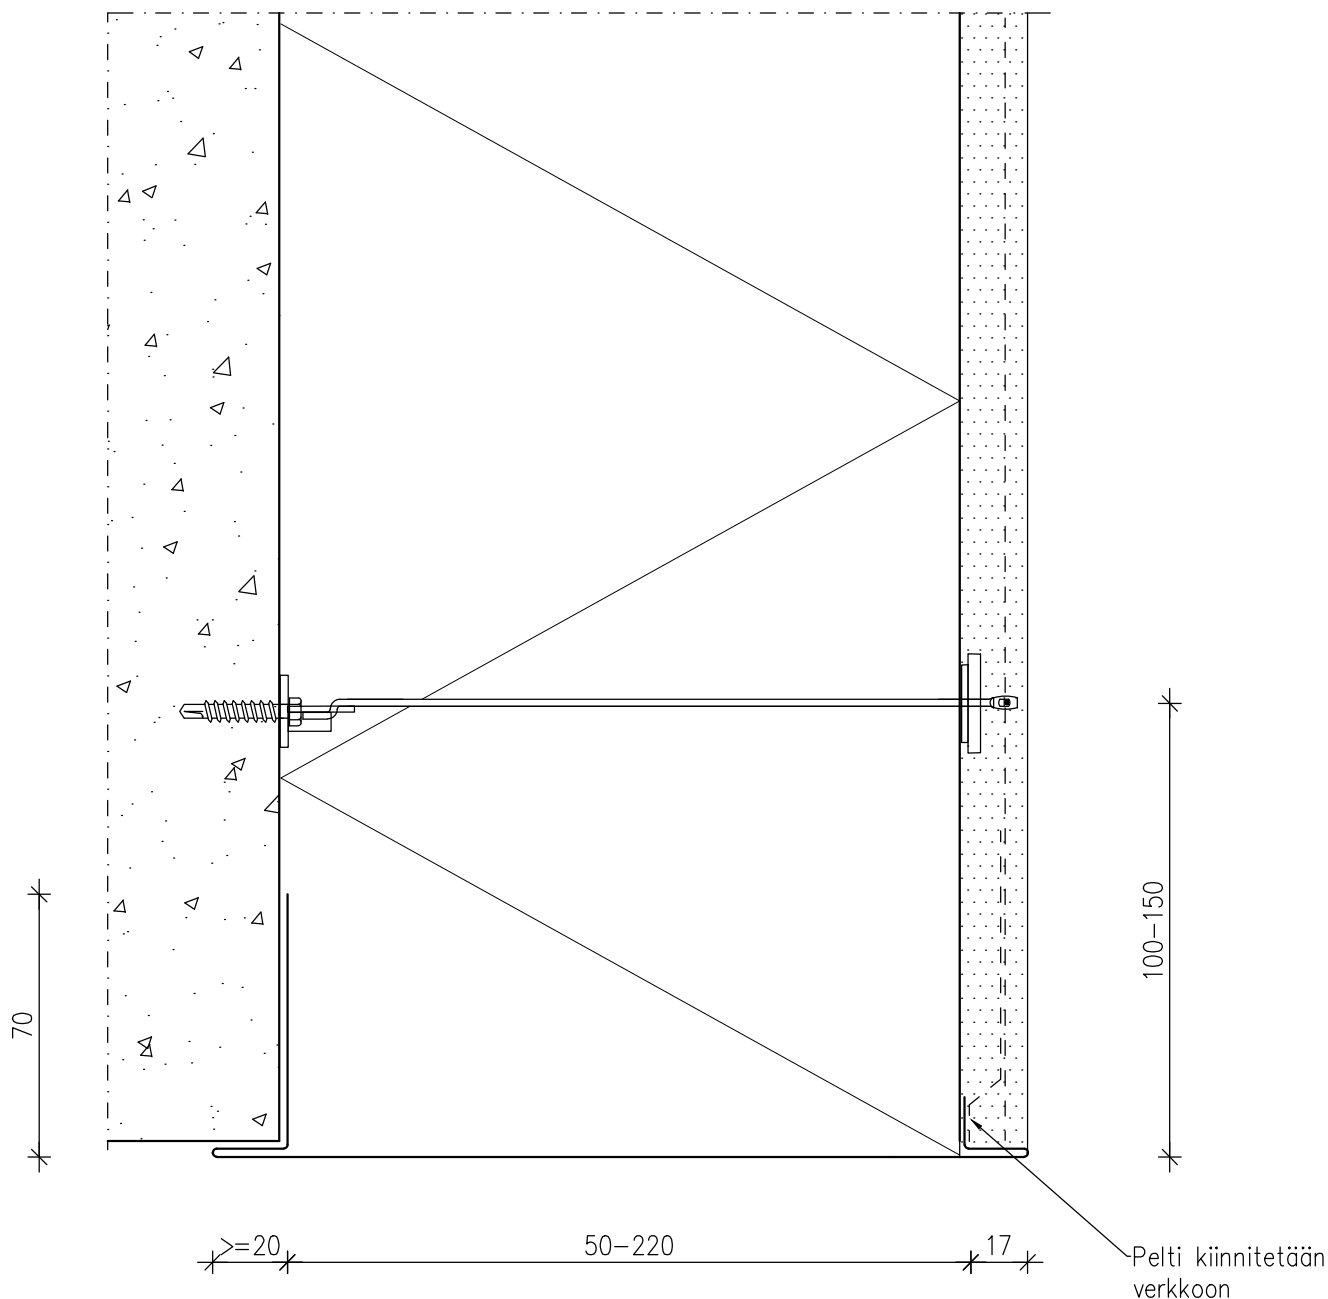


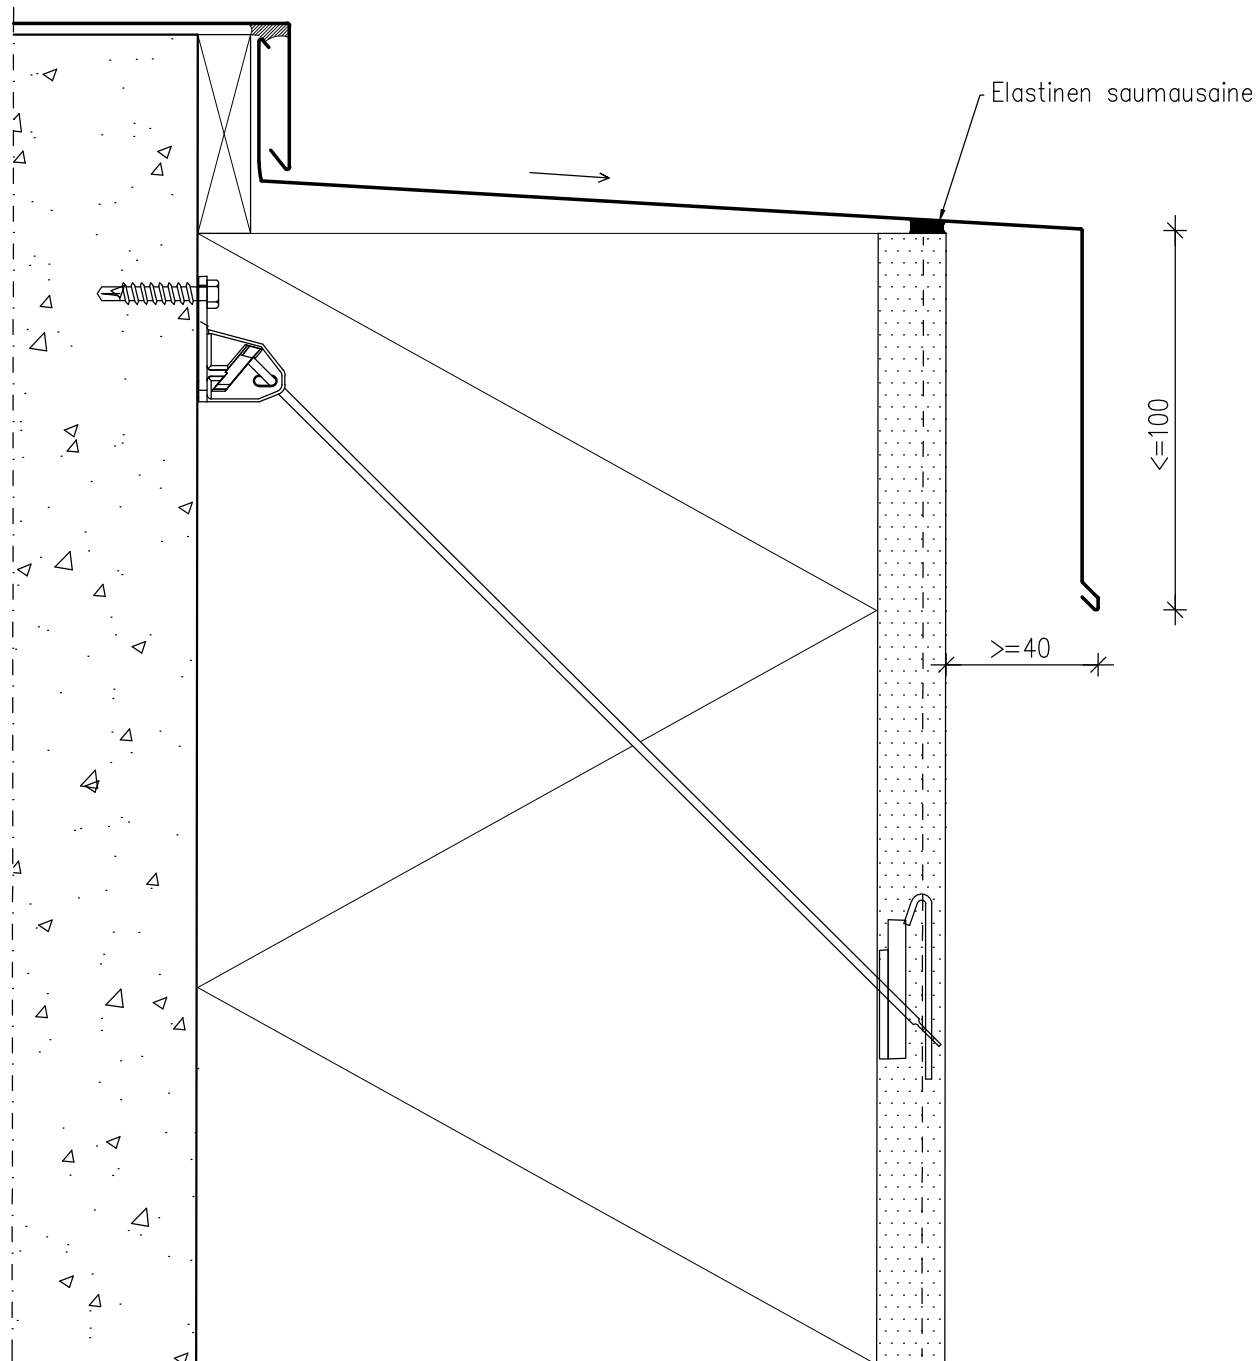


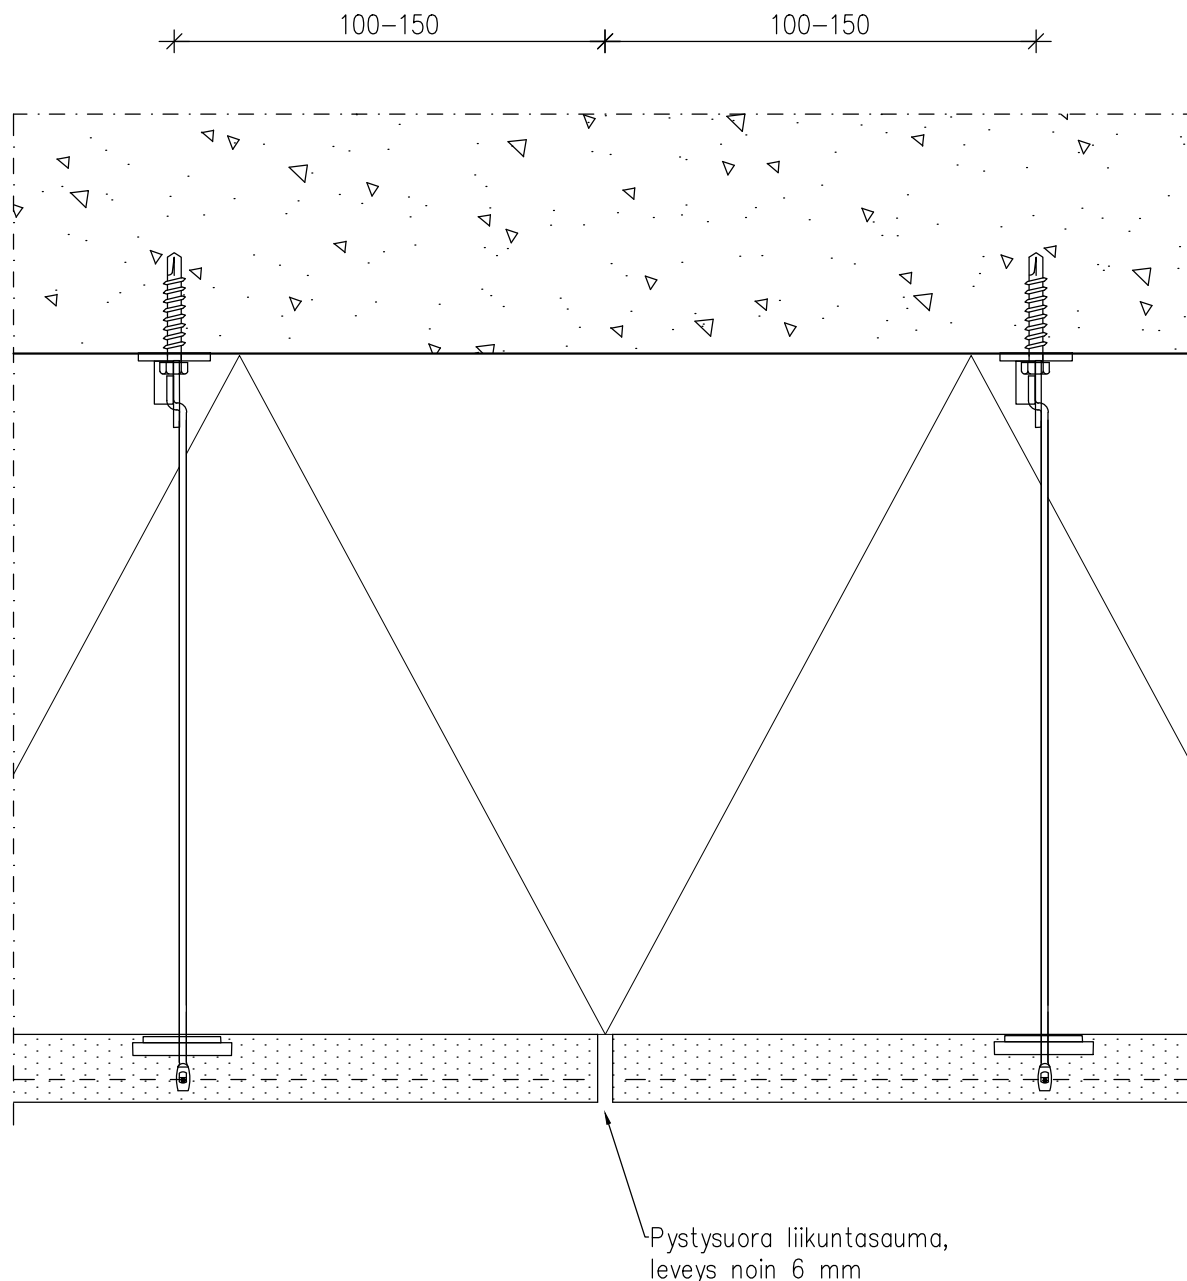


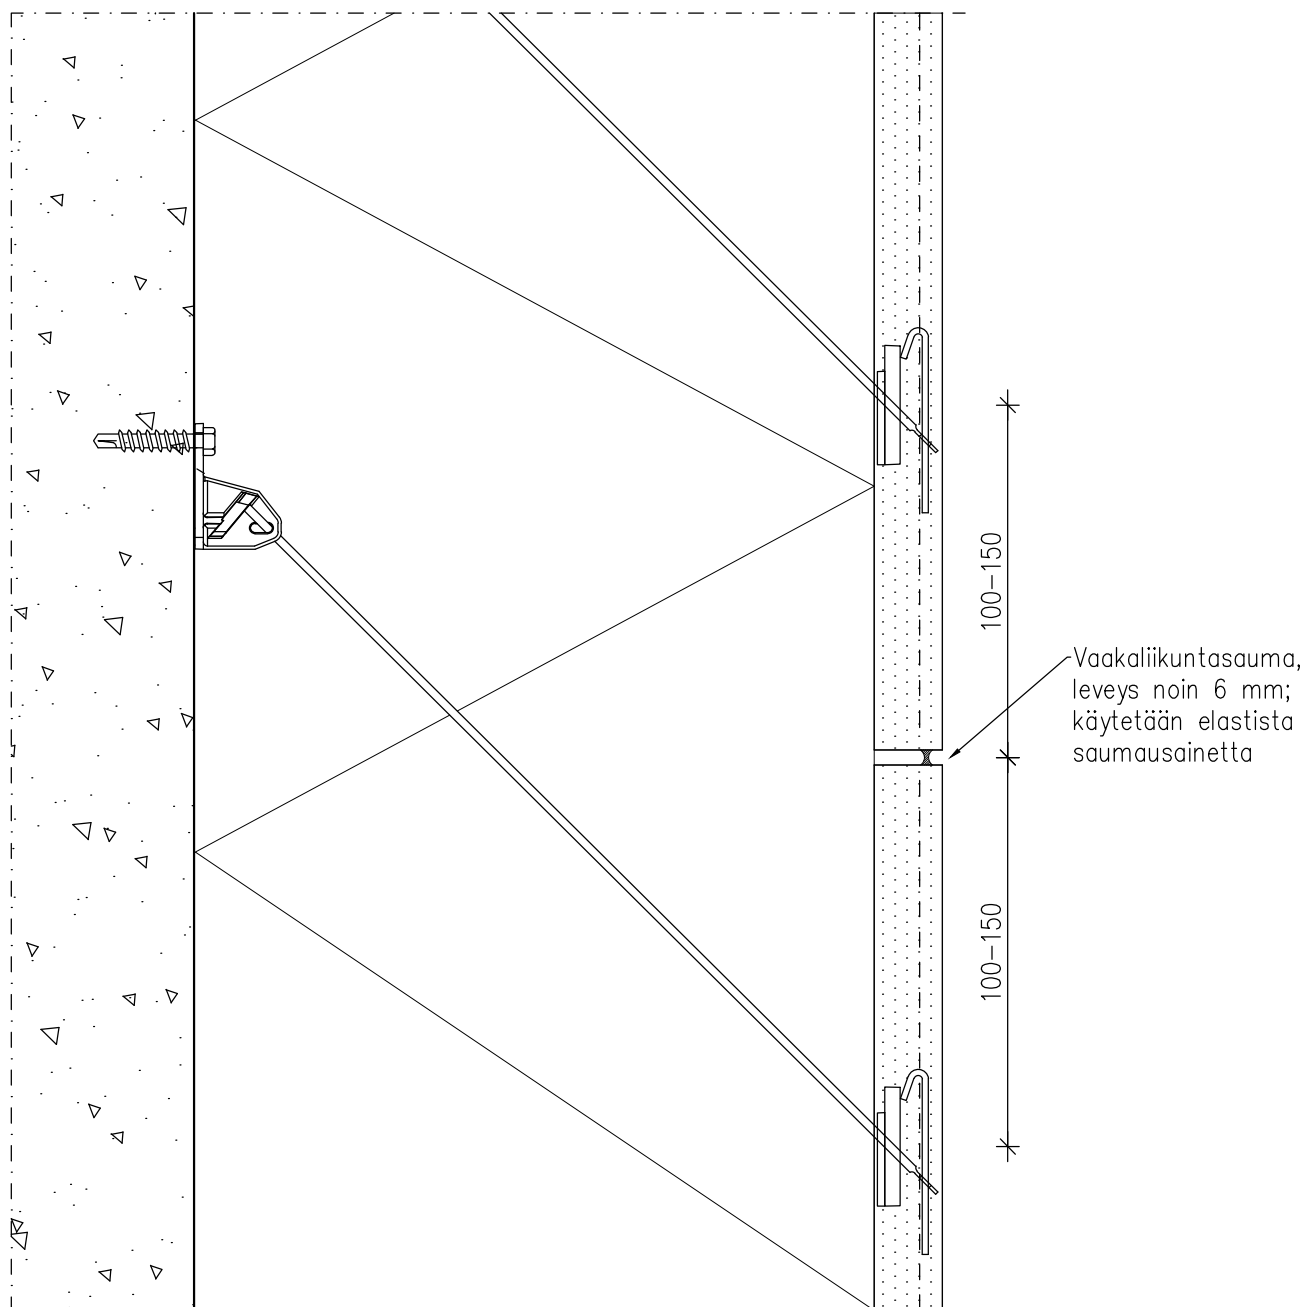


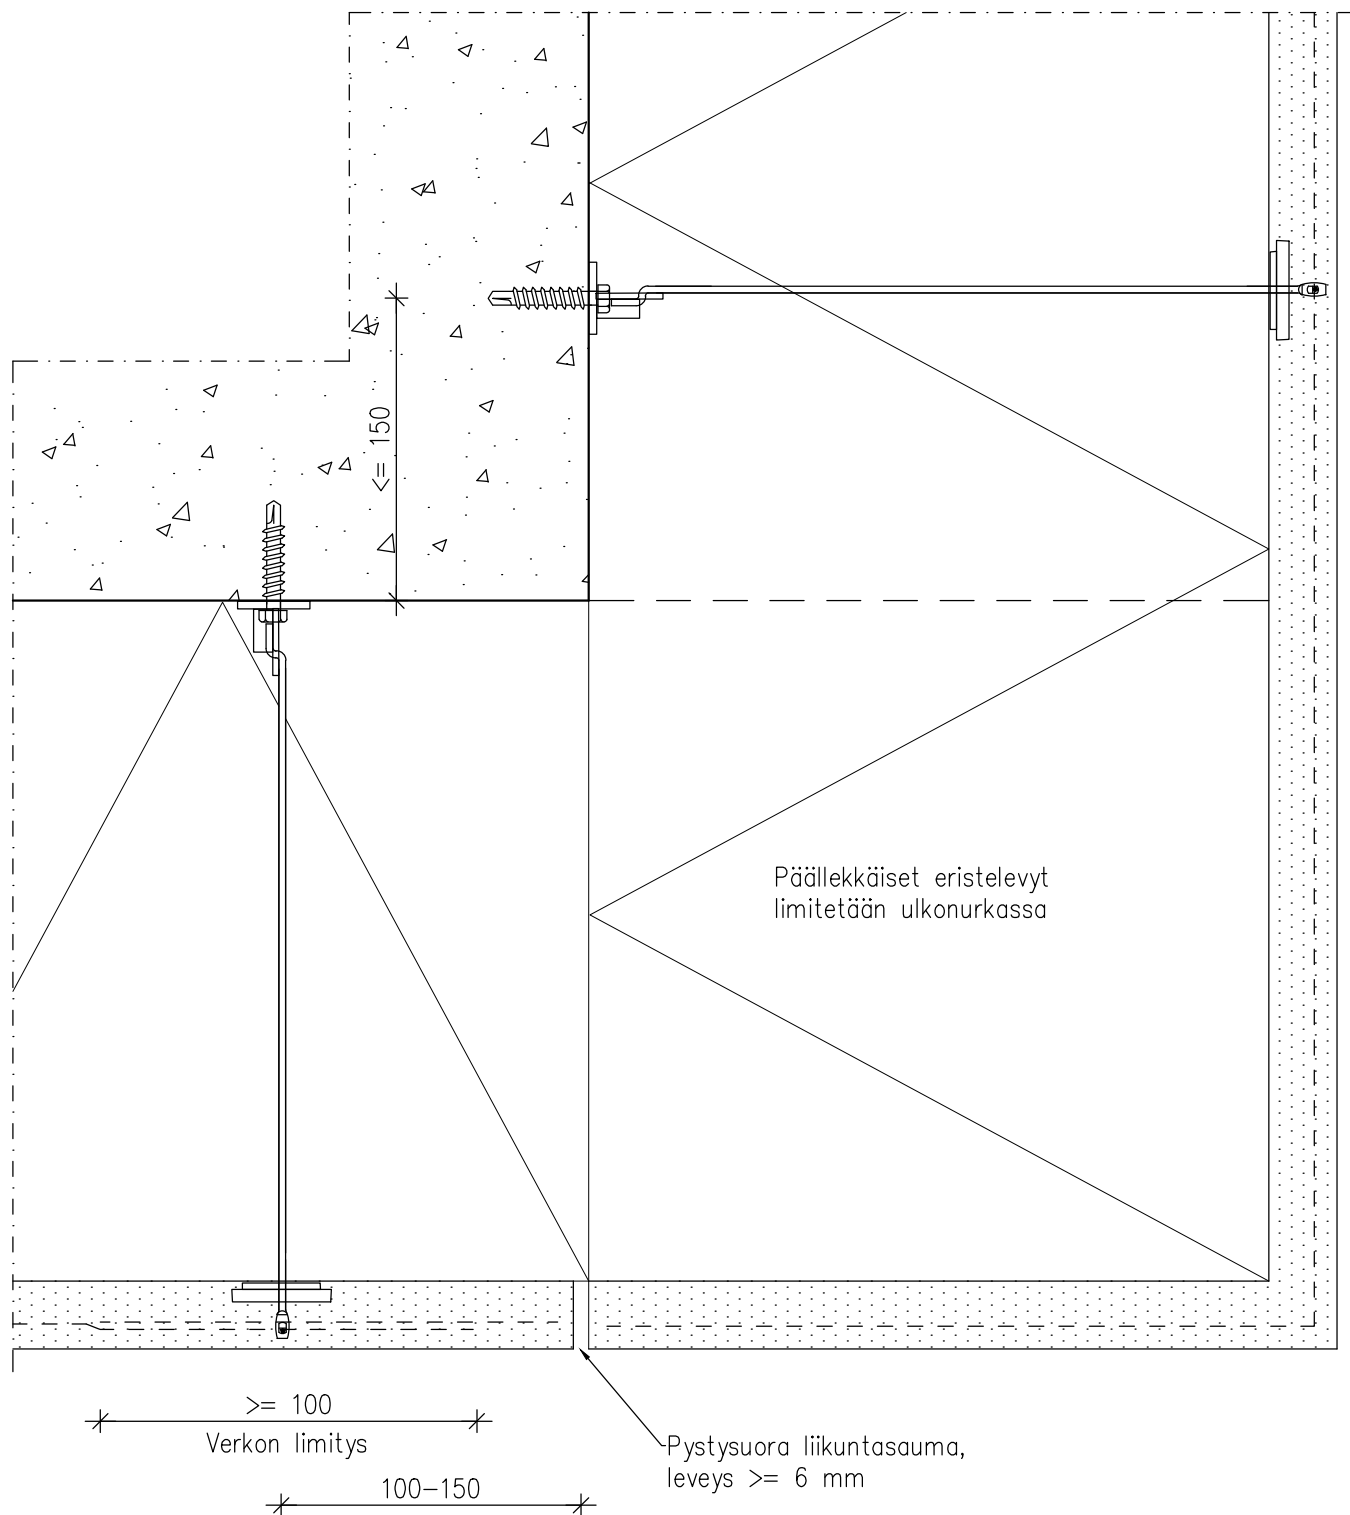

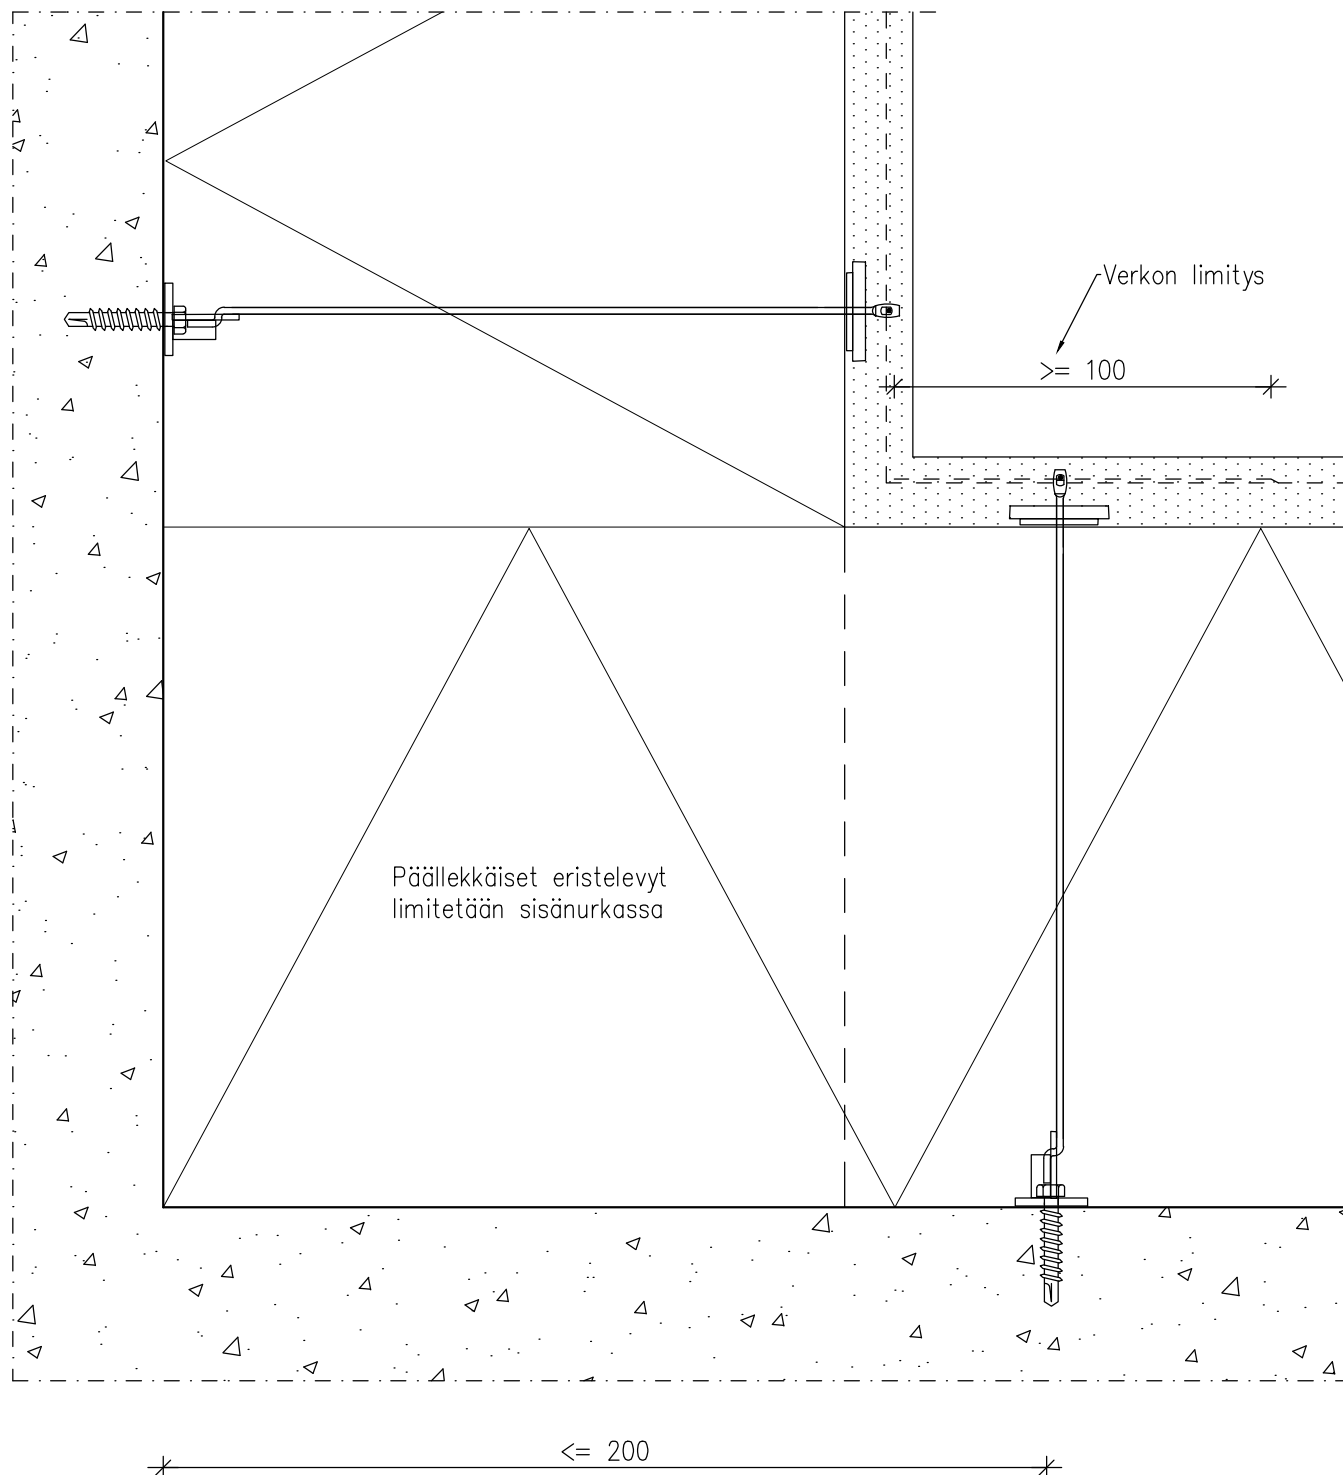


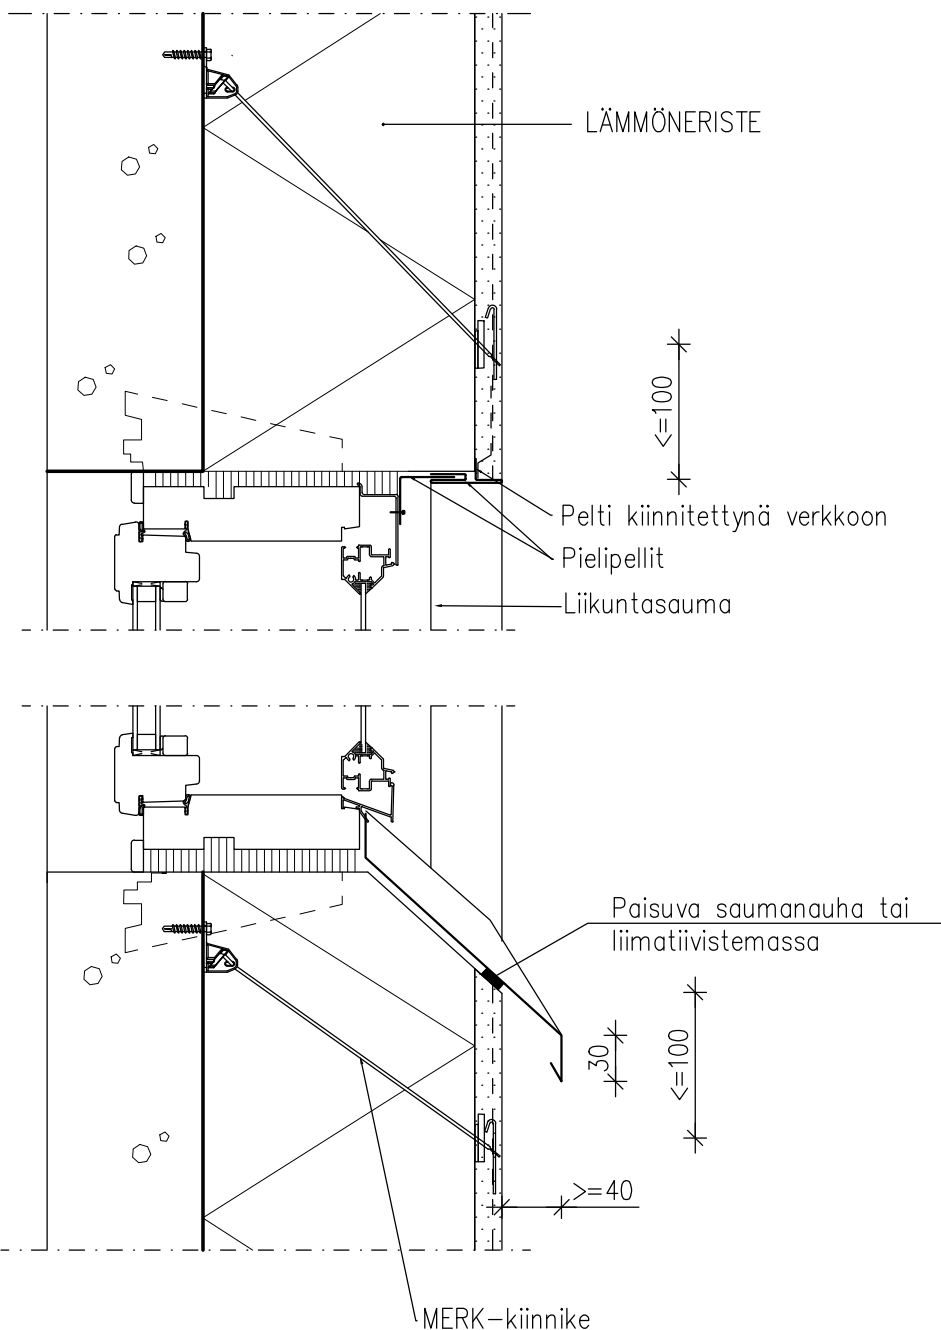

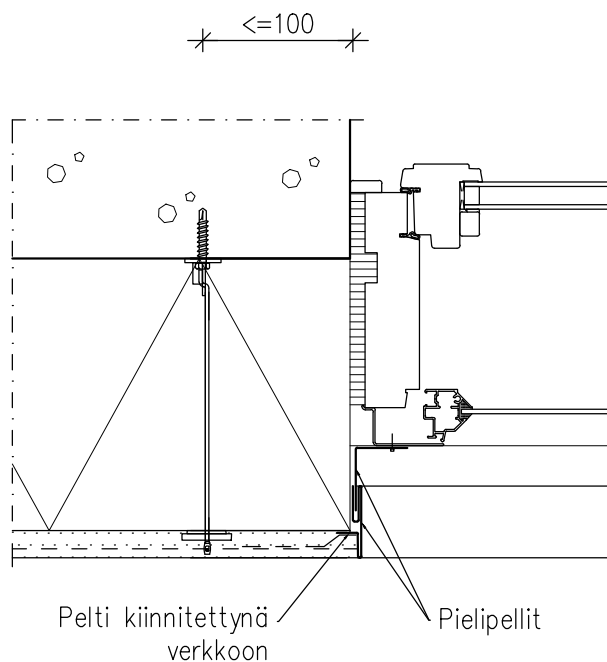

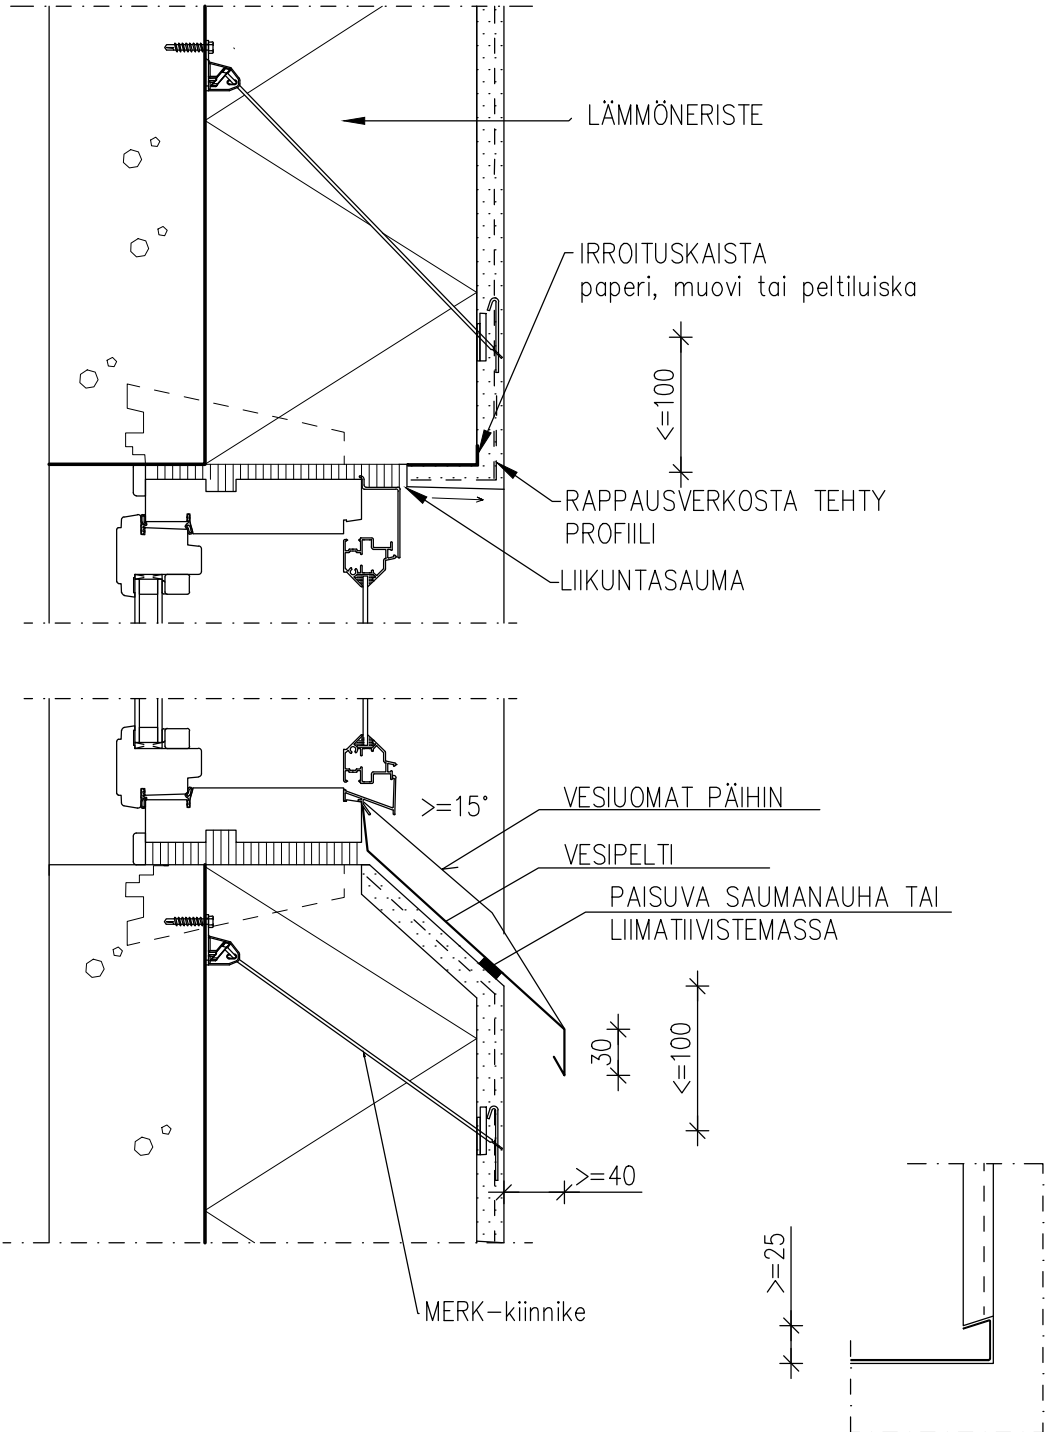

PELLIN PÄÄTTÄMINEN SMYYGIIN

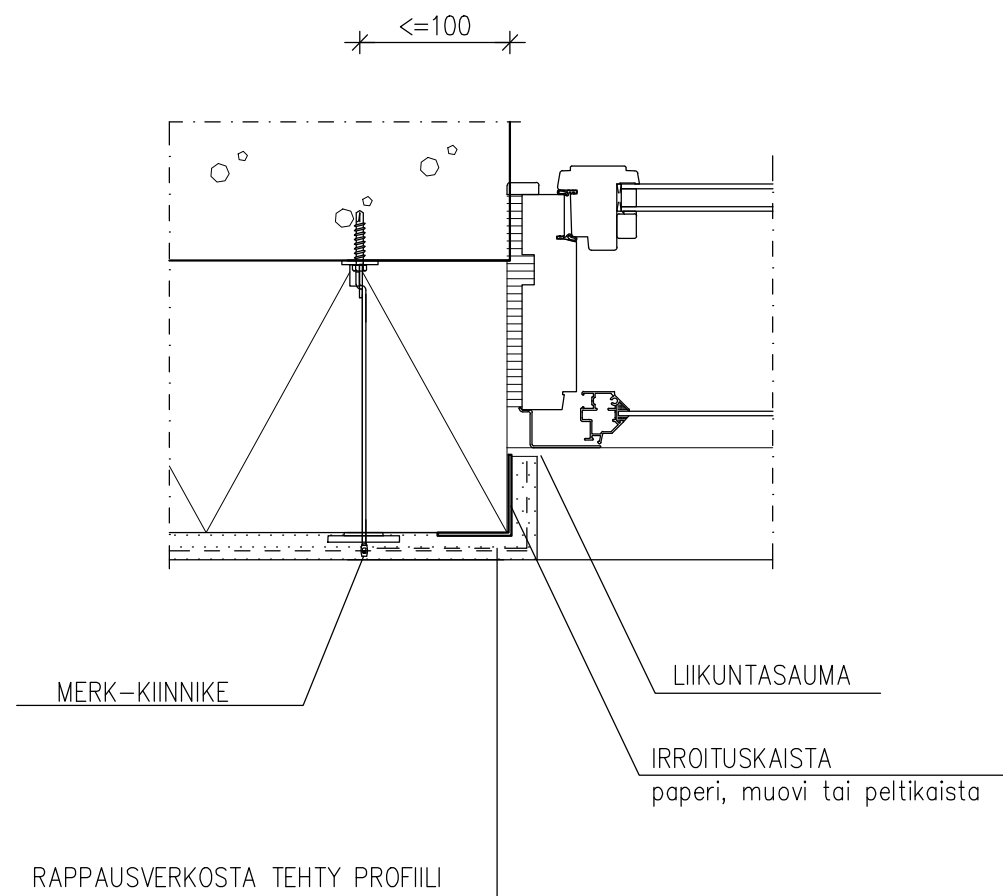

Kuumasinkitty teräsohutlevy,
paksuus min. 0,5 mm
esim. epoksikäsiteltyä

